

Artikelnummer: **286403WS001**

Sprache | Language ☒ DE ☐ EN ☐ FR ☐ NL ☐ ES ☐ PL

Interne Belegnummer: 1010181

Seriennummer: 08127EFL05VV019

Datum: 11.02.2020

## Gerätezustand:

- ☐ Neuwertig | unbenutzt
- ☐ Beschädigt (leicht) | technisch überprüft
- ☒ Beschädigt (Kratzer/Dellen) | technisch überprüft
- ☐ Gebrauchsspuren (leicht) | technisch überprüft
- ☐ Gebrauchsspuren | technisch überprüft

## Produktspezifische Informationen

- |                              |                                        |                               |                                          |
|------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|
| VDE Prüfung durchgeführt:    | <input checked="" type="checkbox"/> JA | <input type="checkbox"/> NEIN | <input type="checkbox"/> NICHT NOTWENDIG |
| Auf Vollständigkeit geprüft: | <input checked="" type="checkbox"/> JA | <input type="checkbox"/> NEIN |                                          |
| Auf Funktion geprüft:        | <input checked="" type="checkbox"/> JA | <input type="checkbox"/> NEIN |                                          |
| Gerät gereinigt:             | <input checked="" type="checkbox"/> JA | <input type="checkbox"/> NEIN |                                          |

## Verpackung:

- ☐ Originalverpackung
- ☐ Originalverpackung (Beschädigt)
- ☐ Transportverpackung (keine Originalverpackung)


## Bild 1




Bild 2




Bild 3

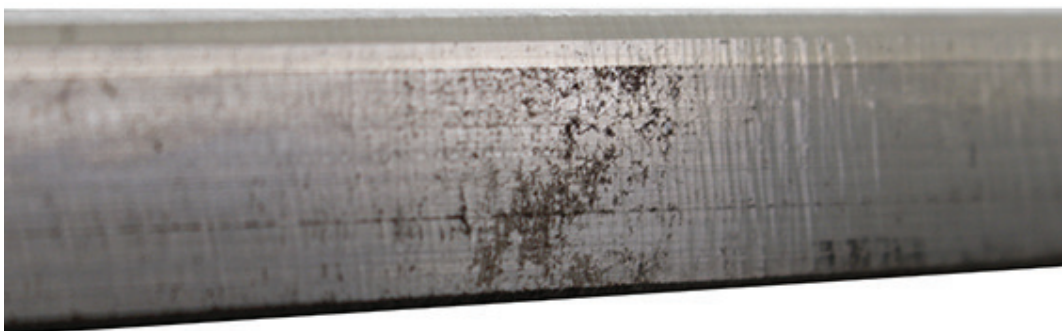


**Bild 4**



**Bild 5**



**Bild 6**



VDE Prüfung | Hinweis: Das Gerät wurde seit der Prüfung nicht in Betrieb genommen

## Prüfprotokoll für die Prüfung instandgesetzter elektrischer Geräte und Wiederholungsprüfung gemäß DIN VDE 0701-0702

|                                                                              |                                             |                                                                                     |           |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Auftrag Nummer:</b> 1010181                                               |                                             |                                                                                     |           |
| <b>Auftraggeber (Kunde):</b><br><br>BARTSCHER                                |                                             | <b>Auftragnehmer:</b><br>Bartscher GmbH<br>Franz-Kleine Str. 28<br>33154 Salzkotten |           |
| <b>Geräteart:</b> Griddleplatte                                              | <b>Hersteller:</b> BARTSCHER                | <b>Type:</b> 286403                                                                 |           |
| <b>Ident.- Nr.:</b> 08127EFL05VV019                                          | <b>Schutzkl.:</b> SK I                      |                                                                                     |           |
| <b>Heizleistung [W]:</b> 5 kW                                                | <b>Schutzleiterlänge (m):</b> 5 m           | <b>Prüfdatum:</b> 11.02.2020                                                        |           |
| <b>Prüfung nach DIN VDE 0701-0702</b>                                        |                                             |                                                                                     |           |
| <b>Besichtigung:</b>                                                         |                                             |                                                                                     |           |
| [OK ] Schutzleiter in Ordnung (nur bei Schutzklasse I)                       |                                             |                                                                                     |           |
| [OK ] Gehäuse und mechanische Teile in Ordnung                               |                                             |                                                                                     |           |
| [OK ] Isolierteile in Ordnung                                                |                                             |                                                                                     |           |
| [OK ] Geräte-Anschlussleitungen einschließlich Steckvorrichtungen mängelfrei |                                             |                                                                                     |           |
| [OK ] Aufschriften vorhanden bzw. vervollständigt, Typschild korrekt         |                                             |                                                                                     |           |
| [OK ] Sonstiges                                                              |                                             |                                                                                     |           |
| <b>Sicherheitsmessungen</b>                                                  | <b>Messwert</b>                             | <b>Grenzwert</b>                                                                    | <b>OK</b> |
| Schutzleiterwiderstand [ $\Omega$ ]                                          | 0.082 Ohm                                   | max 0.300 Ohm                                                                       | OK        |
| Isolationswiderstand LN-PE [ $M\Omega$ ]                                     | 4.09 MOhm                                   | min 0.30 MOhm                                                                       | OK        |
| Isolationswiderstand LN-leitfähige Teile [ $M\Omega$ ]                       |                                             |                                                                                     |           |
| Ersatzableitstrom [mA]                                                       |                                             |                                                                                     |           |
| Berührungsstrom [mA]                                                         |                                             |                                                                                     |           |
| Ersatzableitstrom LN-Sonde [mA]                                              |                                             |                                                                                     |           |
| Differenzstrom [mA]                                                          | 0.11 mA                                     | max 5.00 mA                                                                         | OK        |
| Funktionstest                                                                |                                             |                                                                                     | OK        |
| <b>Funktionsmessungen</b>                                                    | <b>L1</b>                                   | <b>L2</b>                                                                           | <b>L3</b> |
| Spannung [V]                                                                 | 217 V                                       | 219 V                                                                               | 217 V     |
| Strom [A]                                                                    | 7.13 A                                      | 7.18 A                                                                              | 7.18 A    |
| Leistung [W]                                                                 | 1568 W                                      | 1600 W                                                                              | 1590 W    |
| <b>Funktions- und Sicherheitsprüfung mängelfrei</b>                          |                                             |                                                                                     | <b>OK</b> |
| <b>Bemerkung zur Prüfung:</b>                                                |                                             |                                                                                     |           |
| Gemäß Unfallverhütungsvorschrift BGV A3:                                     |                                             |                                                                                     |           |
| Prüfintervall: <b>12 Monate</b>                                              |                                             |                                                                                     |           |
| <b>Nächster Prüftermin: 11.02.2021</b>                                       |                                             |                                                                                     |           |
| <b>Verwendete Messgeräte</b>                                                 |                                             |                                                                                     |           |
| Fabrikat<br>SAFETYTEST                                                       | Typ<br>SAFETYTEST 3N/3LN/1N/1L SN: F0000554 |                                                                                     |           |
| <b>Unterschriften</b>                                                        |                                             |                                                                                     |           |
| Prüfer: G.D.                                                                 |                                             | Verantwortlicher Unternehmer:                                                       |           |
| Ort: _____ Datum: 11.02.2020                                                 |                                             | Ort: _____ Datum: 11.02.2020                                                        |           |